


QCE
QCS
QCH
QCHH

額定 (%)

基準周圍溫度

基準周圍溫度 40°C

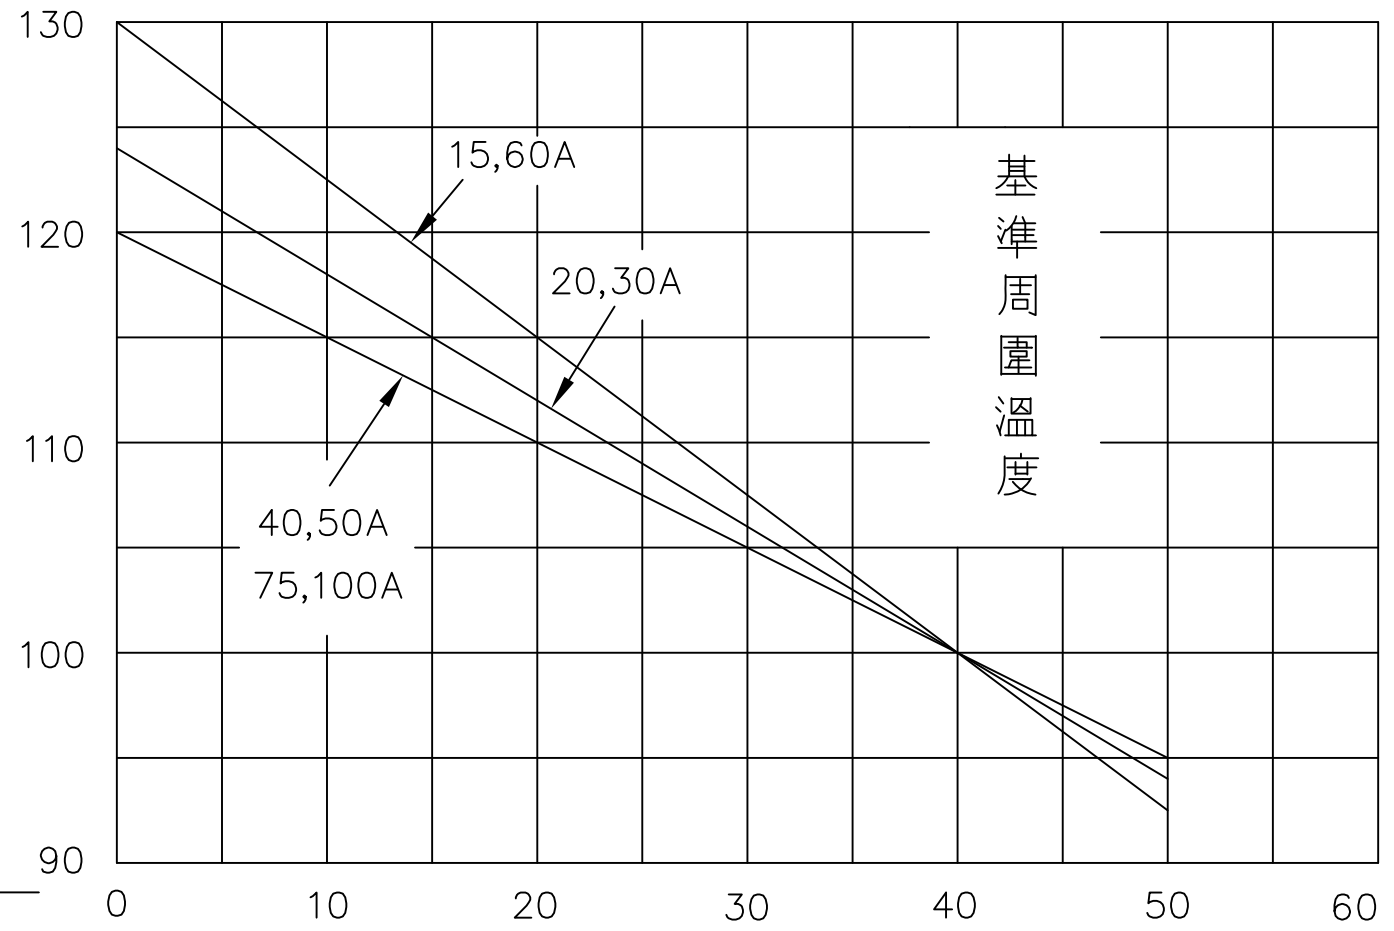

周圍溫度 (°C)